






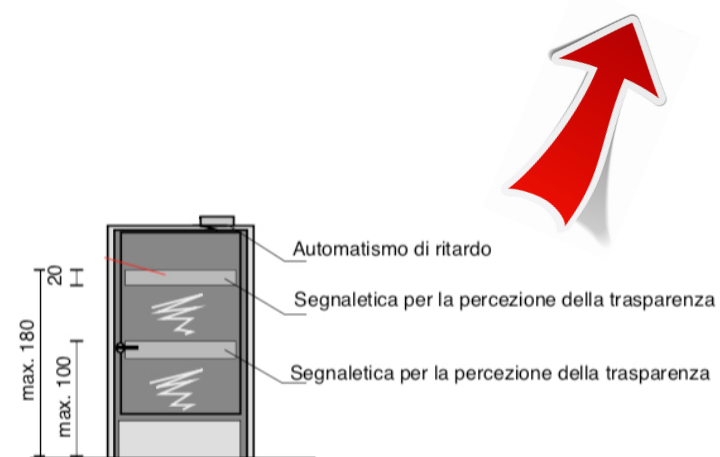


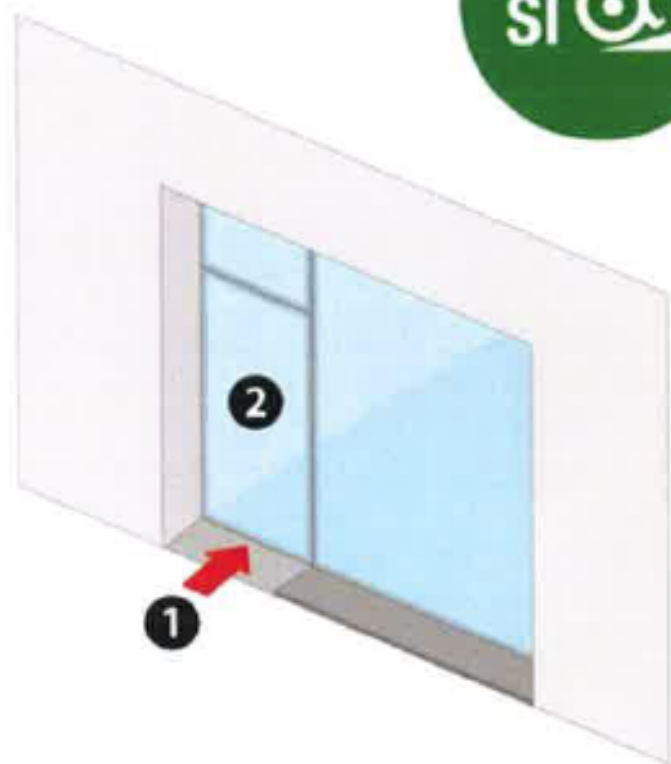


- 1** Inclinazione della soglia per superare un gradino di massimo 2,5 cm
- 1** Pendenza massima consentita 5%
- 2** Porta larghezza luce netta 90 cm

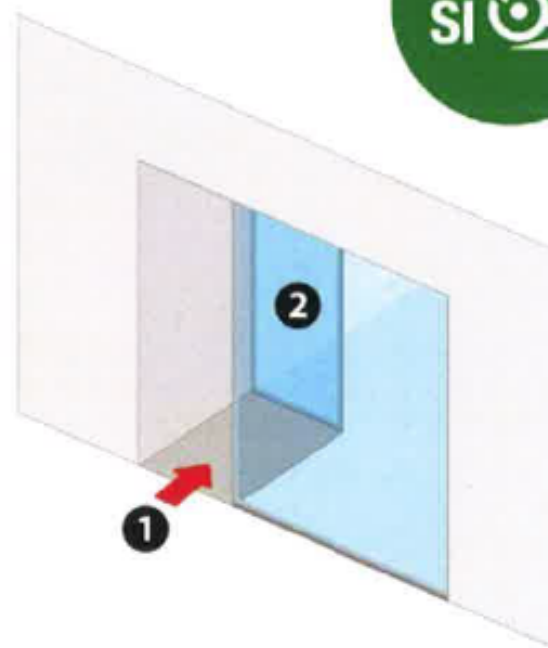


- 1** Piano inclinato con pendenza massima 5%
- 2** Porta automatica (consentita si porta ad anta che porta scorrevole) ATTENZIONE! Se si installa porta manuale è necessario realizzare prima della porta, un piano orizzontale di cm 150x150
- 2** porta larghezza luce netta minima cm 90

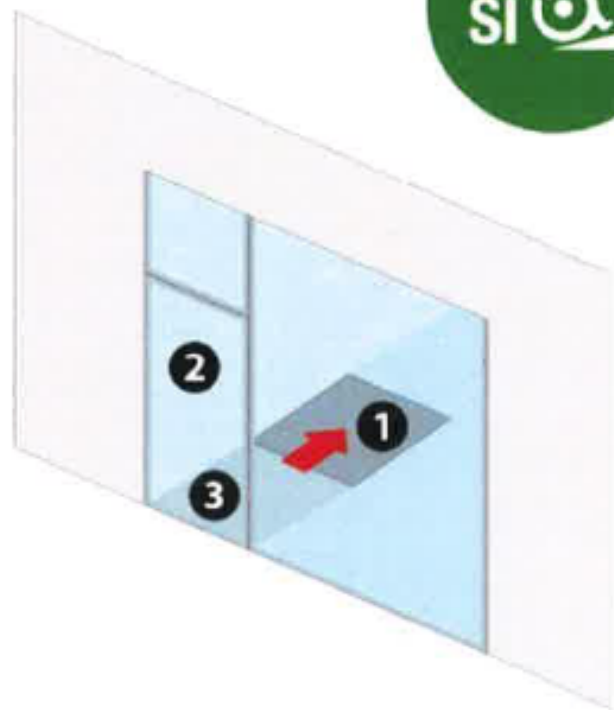


- 1** Piano inclinato con **pendenza massima 5%**
- 2** Porta automatica (consentita sia porta ad anta che porta scorrevole)
- 3** Piano orizzontale (**minimo 120 cm**)

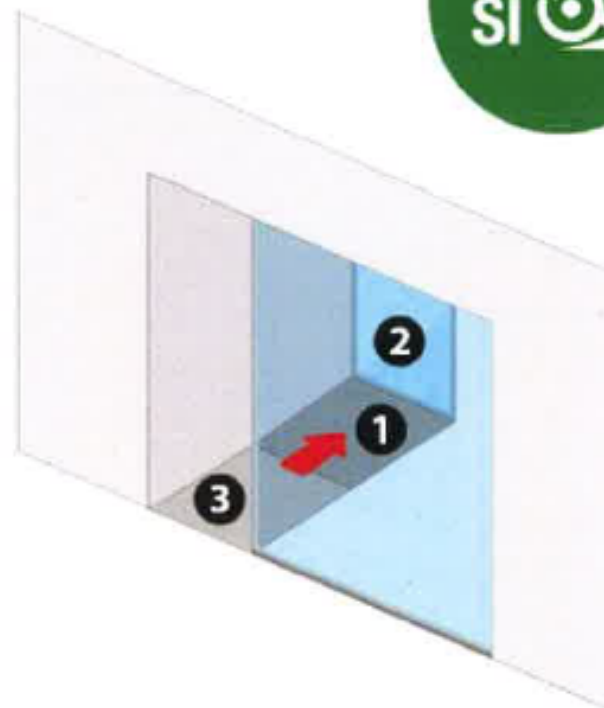




- 1** Piano inclinato con **pendenza massima 5%**
- 2** Porta automatica (consentita sia porta ad anta che scorrevole)
- 3** Piano orizzontale (**minimo cm. 120**)

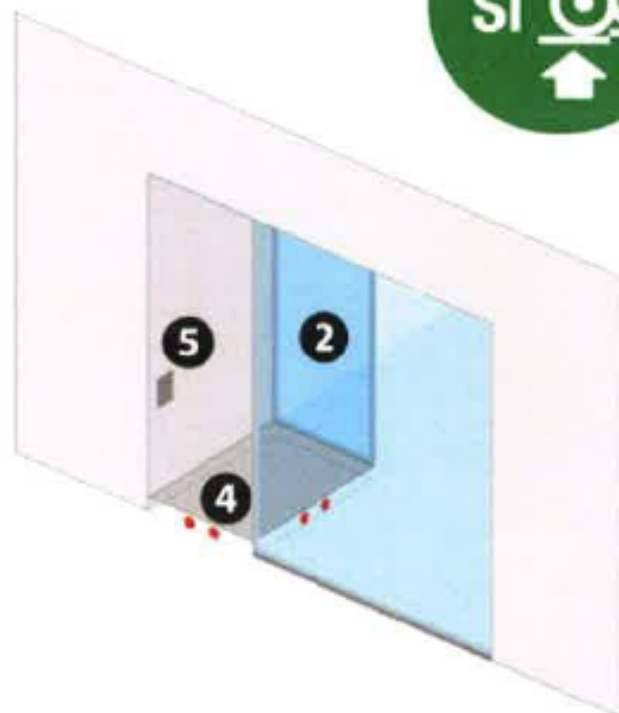

- 2** Porta automatica (consentita sia porta ad anta che porta scorrevole)
- 4** Piattaforma elevatrice a pantografo
- 5** Pulsante piattaforma elevatrice (installazione tra 90 e 120 cm)

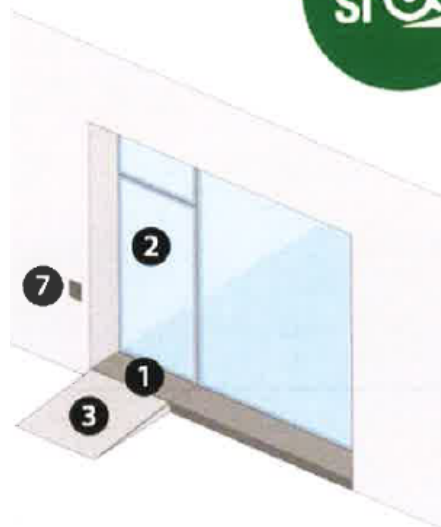


- 1** Soglia esistente
- 2** Porta automatica (consentita sia porta ad anta che porta scorrevole)
- 3** Rampa mobile
- 7** Campanello chiamata. (Installazione tra 90 e 120 cm)

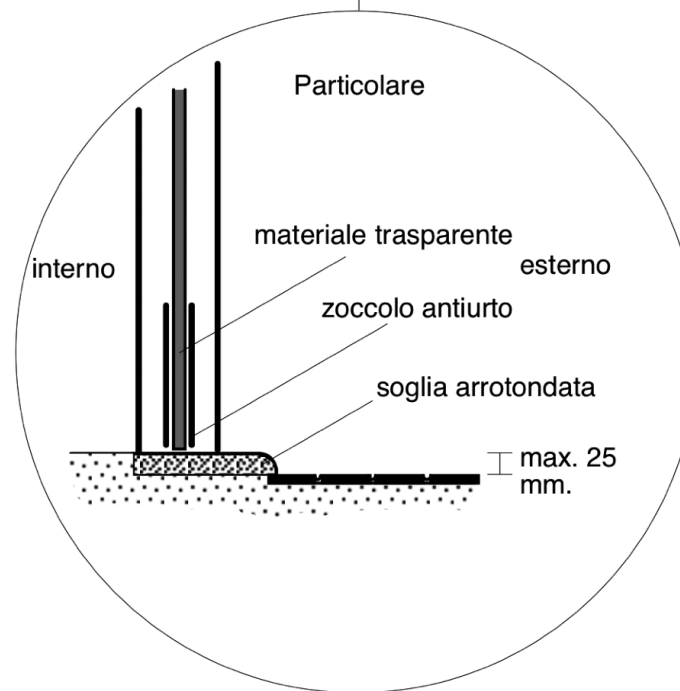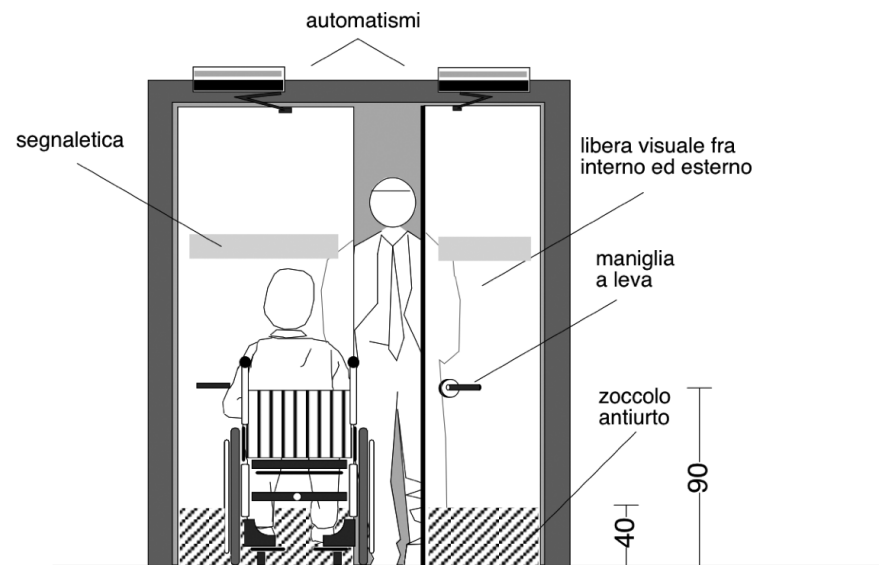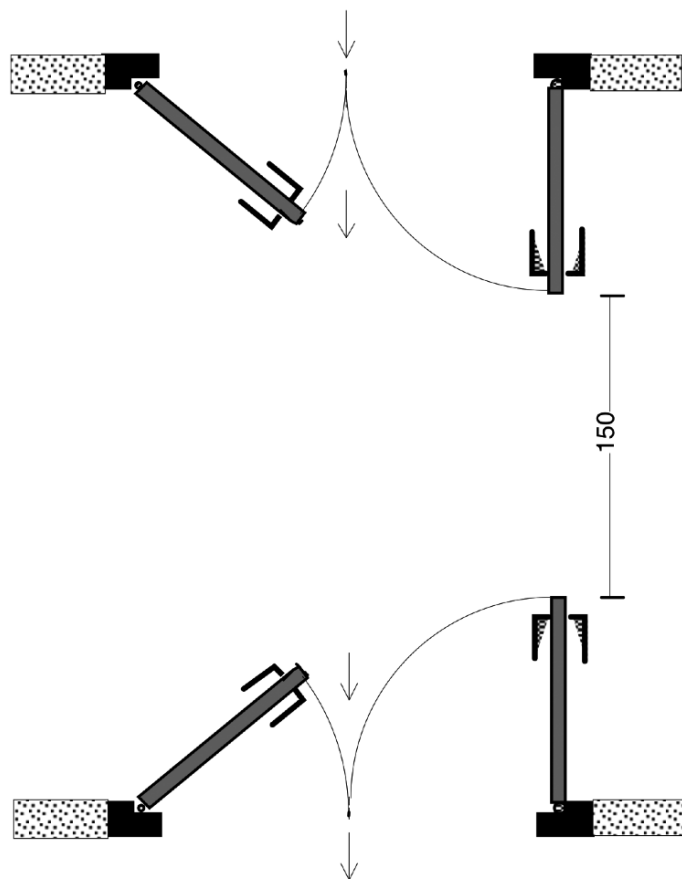



Superare la differenza di quota attraverso una tecnologia

- Elevatore obliquo
- Elevatore a pantografo

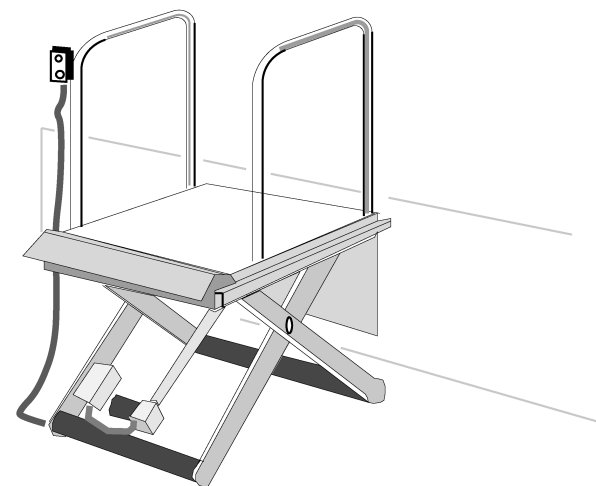

Elevatore a pantografo per il superamento di dislivelli minimi



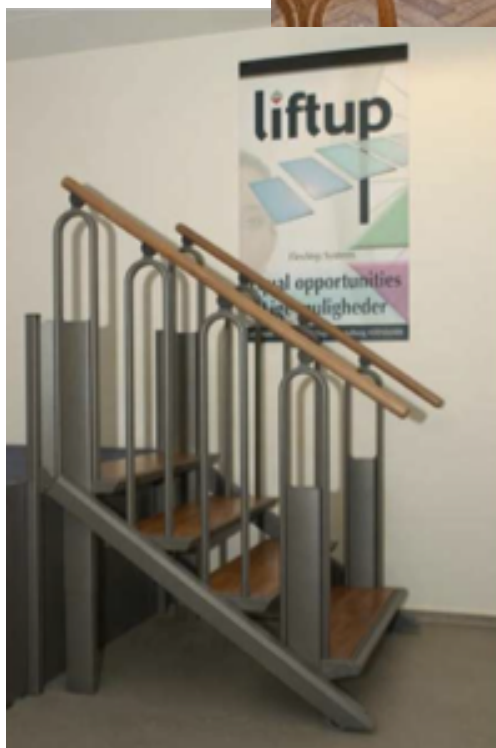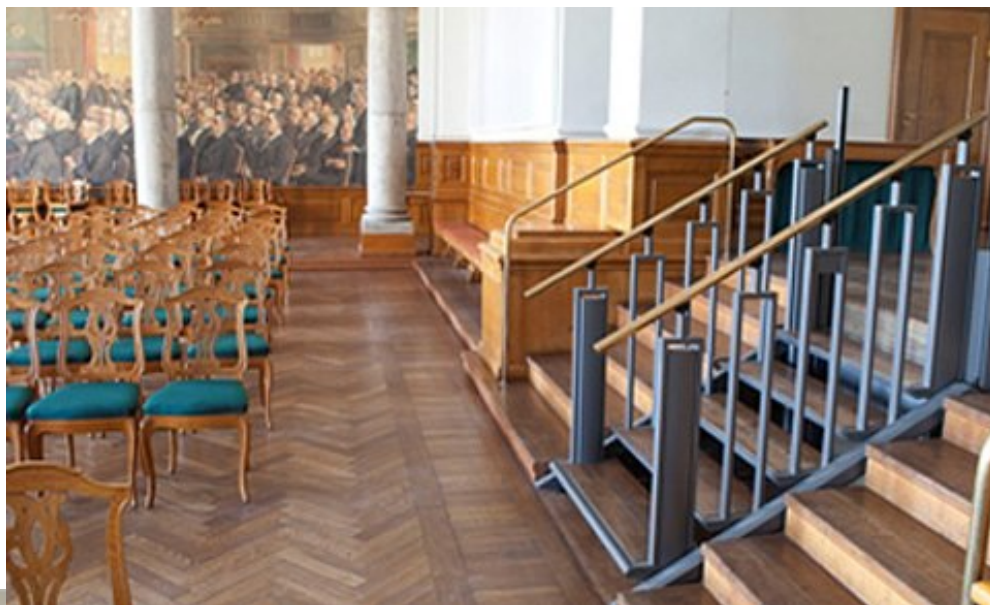








Le scale

- Le scale devono presentare un andamento regolare
- I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare
- Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano.
- I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.

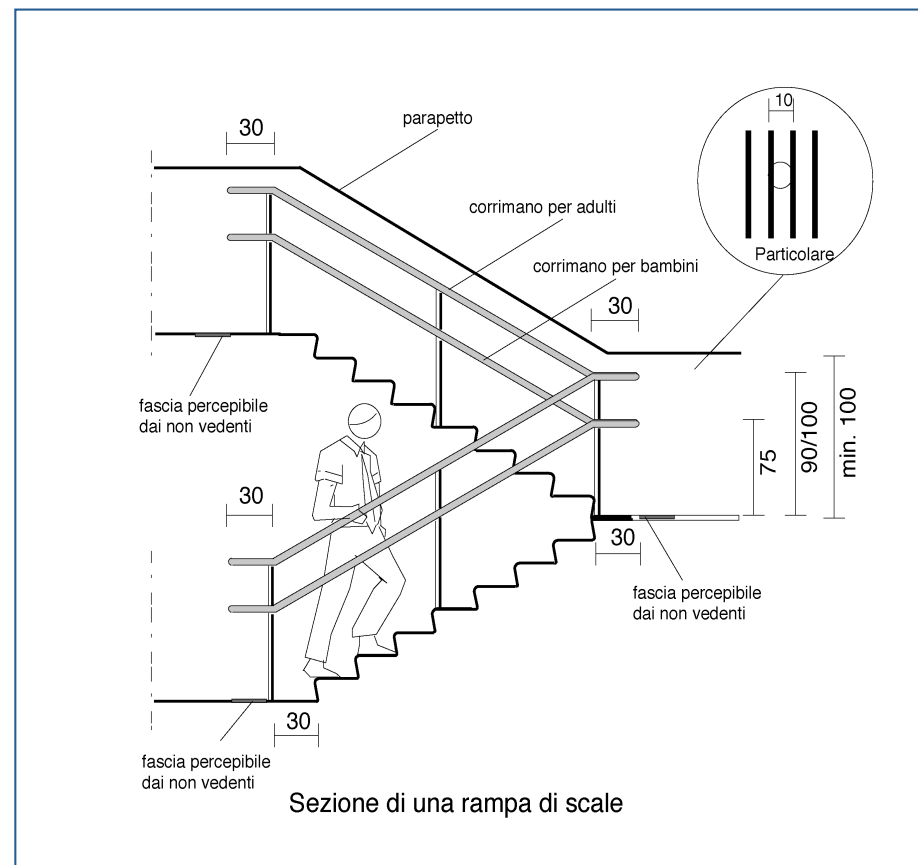

Bellezza o funzionalità



Scale

- Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:
- **1)** la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone;
- **2)** il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
- **3)** in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
- **4)** è preferibile una illuminazione naturale o artificiale laterale.
- **5)** Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.

